




Національна Асамблея  
людей з інвалідністю України  
[www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)



Міністерство культури та  
інформаційної політики України



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО  
УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА  
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

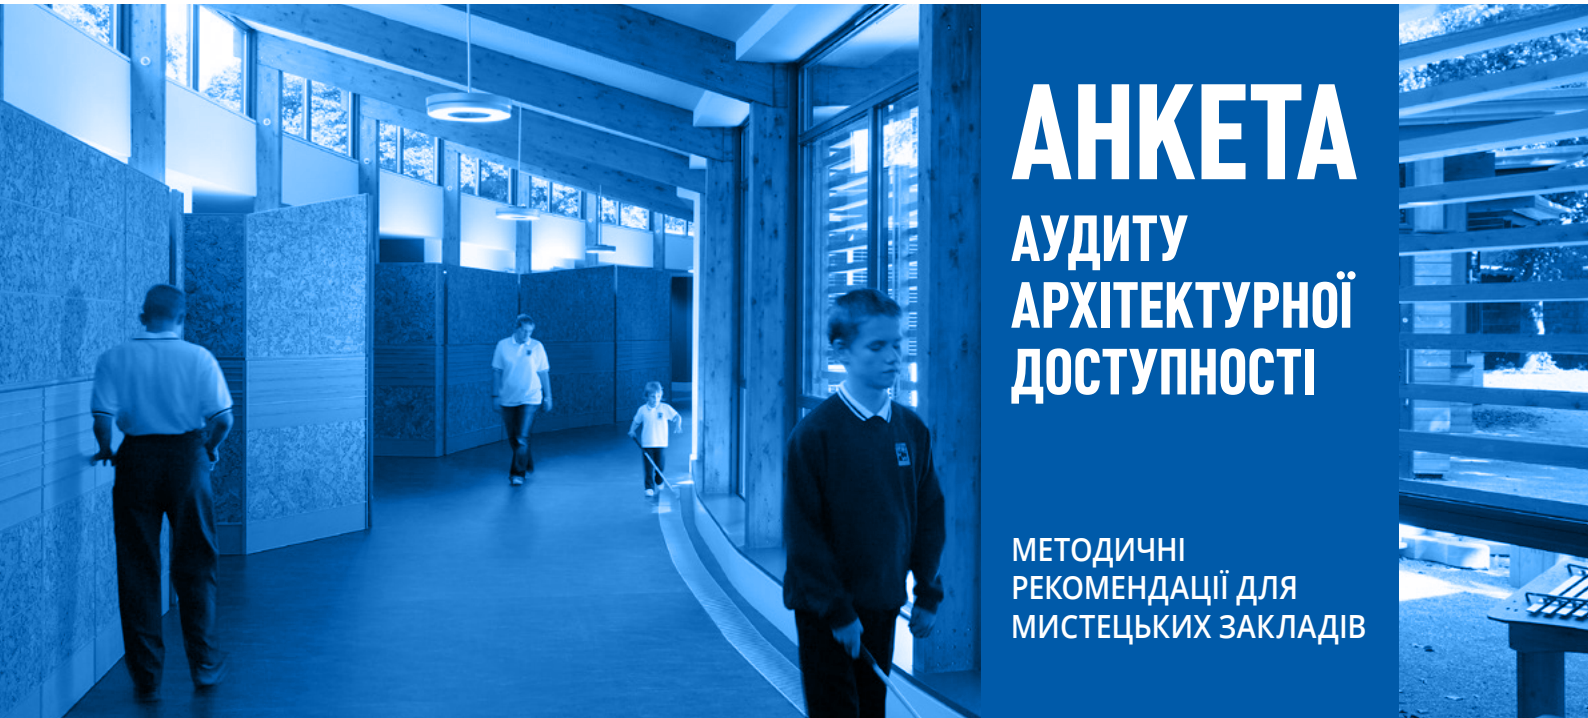

# АНКЕТА АУДИТУ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ

МЕТОДИЧНІ  
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ  
МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ

Анкета аудиту архітектурної доступності. Методичні матеріали / Автор: Грибальський Я.В.  
Упорядники: Байда Л.Ю., Журбенко О.М.

В Концепції інклюзивної мистецької освіти зазначено, що інклюзивна освіта запроваджується відповідно до засад державної політики, чинного законодавства, нормативних документів з питань мистецької освіти. Забезпечення безперешкодного доступу є складовою процесу інклюзивного навчання в мистецьких закладах. Діти з особливими освітніми потребами не зможуть скористатись своїм правом на освіту, якщо до нього немає доступу. Забезпечення архітектурної доступності будівель і приміщень мистецьких закладів сприятиме реалізації права на освіту для всіх дітей; сприятиме врахуванню потреб усіх користувачів: дітей, вчителів, батьків; покращить функціональність об'єкту для всієї громади.

Розроблена Анкета проведення аудиту архітектурної доступності – можливість для адміністрацій мистецьких шкіл здійснити попередню оцінку будівель і приміщень щодо їх доступності та відповідності чинним державним будівельним нормам.<sup>1</sup>

Такий підхід сприятиме виявленню бар'єрів, які можуть обмежувати доступ дітей з особливими освітніми потребами до навчання та подальшого їх усунення. Анкета не є сталою і може змінюватись відповідно до прийняття нових стандартів та норм доступності.

Дана методологія застосована в проєкті «Мистецька освіта без обмежень», який здійснює Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України». Діяльність пілотного проєкту спрямована на впровадження Концепції інклюзивної мистецької освіти.

---

<sup>1</sup> Використання методології проведення аудитів архітектурної доступності були розроблені ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» в 2005 році з урахуванням міжнародного досвіду проведення громадських аудитів доступності людьми з інвалідністю.

# Застосування

---

**ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ** – нормативний акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва ( Закон України Про будівельні норми)

До **ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ** належать особи зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими (Конвенція про права осіб з інвалідністю).

**МАЛОМОБІЛЬНІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ (МГН)** – люди, що відчують труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН тут віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками (Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-40:2018).

**ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ** – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників (Закон України «Про освіту»).

**ОСОБА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ** – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту (Закон України «Про освіту»).

# АНКЕТА

ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ (МГН)  
БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ  
(ДБН В.2.2-4:2018)

Дата проведення аудиту доступності: \_\_\_\_\_

Назва об'єкту: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Телефон: ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Електронна адреса: \_\_\_\_\_

Ім'я і посада керівника установи, де проводився аудит: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


Ім'я і посада особи, відповідальної від установи за заповнення анкети: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Телефон: ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

## 1. ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ НЕПОДАЛІК ВІД ЗАКЛАДУ

- 1.1. Чи існує на проїжджій частині неподалік містецького закладу горизонтальна дорожня розмітка «заклад»? .....  ТАК  НІ
- 1.2. Чи існують неподалік закладу пішохідні переходи? .....  ТАК  НІ
- 1.3. Чи пішохідні переходи неподалік закладу облаштовані світлофором?.....  ТАК  НІ
- 1.4. Чи існують похилі (пандуси) в місцях виходу з тротуару на проїзну частину?....  ТАК  НІ
- 1.5. Чи є біля закладу зупинки громадського транспорту?.....  ТАК  НІ

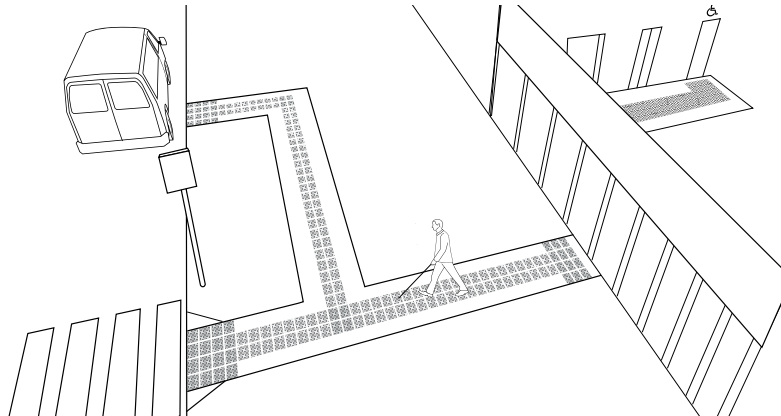

## I. ПРИЛЕГЛА ТЕРИТОРІЯ НА ПІДХОДІ ДО МИСТЕЦЬКОГО ЗАКЛАДУ

### ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Чи тротуари та пішохідні доріжки на шляху до мистецького закладу (далі, МЗ) мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїв тощо?  ТАК  НІ

Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – **не більше 0,015 м.**

Чи існують плавні переїзди з тротуарів через проїзну частину, без бордюрів, з ухилами **не більше 1:12.**  ТАК  НІ

Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною **не повинна перевищувати 0 – 0,25 м.**

Чи відсутні звисаючі **нижче 2,1 м** предмети? (напр. гілки дерев тощо)  ТАК  НІ

Габарит по висоті до горизонтальних конструкцій чи звисаючих елементів повинен бути **не менше 2,10 м.**

## II. У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗАКЛАД ЗНАХОДИТЬСЯ НА ОКРЕМІЙ ТЕРИТОРІЇ

Чи вхід на територію безпроблемний? .....  ТАК  НІ

- ширина хвіртки мін 90 см; .....  ТАК  НІ
- відсутність у хвіртці сходів чи порогів тощо. ....  ТАК  НІ

Чи існують плавні переїзди в місці перетину тротуар/пішохідного шляху із заїздом на територію мистецького закладу? .....  ТАК  НІ

Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною **не повинна перевищувати 0 – 2 см).** .....  ТАК  НІ

Наявність кнопки виклику – переговорним пристроєм типу «домофон» при воротах чи хвіртці? .....  ТАК  НІ

Наявність таблички з назвою закладу. ....  ТАК  НІ

Наявність огорожі довкола МЗ **не нижче 1,6 м.** .....  ТАК  НІ

Огорожа без розривів, дір тощо. ....  ТАК  НІ



### III. ТЕРИТОРІЯ ЗАКЛАДУ

Чи тротуари та пішохідні доріжки на території МЗ мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо?

Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – **не більше 0,015 м.**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

ТАК  НІ

Чи існують на території МЗ, а також на шляхах між функціональними зонами плавні переїзди з тротуарів через проїзну частину, без бордюрів, з ухилами **не більше 1:12.**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

ТАК  НІ

Чи відсутні звисаючі **нижче 2,1 м** предмети (напр. гілки дерев, рекламні вивіски тощо)?

Габарит по висоті до горизонтальних конструкцій чи звисаючих елементів повинен бути **не менше 2,10 м.**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

ТАК  НІ

**ПАРКОВКА**

Чи є стоянки для автотранспорту на відстані  
**не менше 25 м?** При цьому має бути **не**  
**менше 10%** місць для а/т осіб з інвалідністю.

Ці місця повинні бути позначені дорожніми  
знаками ПДР:



5.38 «Місце для стоянки»,  
з табличкою



7.17 «особа з інвалідністю»



Та дорожньою розміткою 1.3,  
котра позначає місця стоянки  
транспортних засобів, які  
перевозять осіб з інвалідністю.  
Ширина паркування а/м повинна  
бути **не менше 3,5 м.**

ТАК

НІ

Чи є місця для посадки/висадки дітей  
у візках з а/м або автобусів?

ТАК

НІ

#### IV. БУДІВЛЯ І ПРИМІЩЕННЯ ВСЕРЕДИНІ БУДІВЛІ

##### 1. ВХІД ДО БУДІВЛІ

Чи є в наявності вхід пристосований  
для маломобільних груп ?

У будинку повинен бути як мінімум один  
вхід, пристосований для маломобільних  
груп населення

ТАК  НІ

##### 1.1 СХОДИ ЗОВНІШНІ

При вході (ззовні) в будинок існує  
\_\_\_\_\_ сходинок

ТАК  НІ

##### 1.2 Чи усі сходи однакові за формою і розміром?

Розмір сходинок: \_\_\_\_\_

ТАК  НІ

##### 1.3 Чи є при сходах поручні?

Сходи і пандуси повинні мати поручні.  
Завершальні частини поручня  
повинні бути довші маршу або похилої  
частини пандуса **на 0,3 м.**

ТАК  НІ

##### 1.4 Наявність маркування ребер сходинок.

ТАК  НІ

2.1 ПАНДУС  
Чи сходи дублюються пандусом? .....

.....

.....

ТАК  НІ

2.2 Чи витримані вимоги ДБН щодо пандуса? .....

Ухил пандуса **не більше 8% (1:12)** .....

(на 10 см висоти довжина ухилу має .....

бути 1,2 м) .....

ТАК  НІ

2.3 Ширина пандуса повинна бути 1,2 м,  
але **не менше 1,0 м.** .....

.....

.....

ТАК  НІ

2.4 Наявність поручнів і відбійного бортика  
з обох боків пандуса. ....

.....

.....

ТАК  НІ

2.5 Наявність звукового орієнтиру для осіб  
з порушенням зору – звукового маячка  
типу «метроном» або щось інше? .....

.....

.....

ТАК  НІ

### 3. ВХІДНА ГРУПА, ТАМБУР

**Двері вхідні мають ширину мін. 90 см.** .....

Якщо двері є двостулчасті, то робоча  
стулка має бути мін. 90 см. ....

ТАК  НІ

**Наявність на прозорих частинах дверей:** .....

а) захисних ґратів на висоті  
не менше 1,2 м; .....

б) маркування на прозорій частині  
дверей. ....

ТАК  НІ

**Чи пороги в дверях не вище, як 2,5 см.** .....

(найкраще, коли порогів немає) .....

ТАК  НІ

Різноманітні предмети (наприклад щітка  
для витирання ніг, фіксатор дверей тощо)  
не повинні бути перепороною для прохожих,  
особливо для МГН. Це важливо у випадку  
евакуації при надзвичайних ситуаціях. ....

Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані  
в підлозі тамбурів або вхідних площадок,  
повинні встановлюватися урівень  
з поверхнею покриття підлоги. ....

ТАК  НІ

#### 4. ВЕСТИБЮЛЬ

**Чи у вестибюлі є сходи?**

Скільки сходинок?

.....  
.....

ТАК

НІ

##### 1.3 Чи є при сходах поручні?

Зовнішні сходи і пандуси повинні мати поручні.

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ТАК

НІ

Чи при сходах є поручні?

.....  
.....

ТАК

НІ

Сходи продубльовані пандусом?

.....  
.....

ТАК

НІ

Або піднімальним пристроєм?

.....  
.....

ТАК

НІ

Наявність контрастного маркування ребер сходинок.

.....  
.....

ТАК

НІ

**5 ІНФОРМАЦІЯ**

Стенди інформації .....  ТАК  НІ  
 .....

Наявність в приміщенні закладу поверхових .....  
 планів з позначенням приміщень, .....  
 в т.ч. доступних чи пристосованих для осіб .....  
 з інвалідністю відповідною піктограмою .....  
 (Міжнародним символом доступності) .....

Чи розмір шрифту інформації .....  
 достатній для прочитання здалеку? .....  
 (не менше, ніж № 14) .....

Чи стенди достатньо освітлені? .....  
 .....  
 .....

Інформаційні таблички/позначення .....  
 всередині будівлі повинні дублюватися .....  
 рельєфними знаками і розташовуватися .....  
 поруч із дверима з боку дверної ручки .....  
 та кріпитися на висоті 1,4–1,75 м. ....

**6 САНИТАРНО-ГІГІЄНИЧНІ ПРИМІЩЕННЯ**

**Наявність окремої kabіни для дорослих** .....

.....  
 .....

ТАК

НІ

**6.1 Туалетні приміщення**

Відсутність сходинок, порогів або будь-яких  
 перепадів на рівні підлоги.

.....  
 .....

ТАК

НІ

Наявність при актовому залі двох санітарних  
 вузлів окремо для чоловіків та жінок,  
 які обладнані унітазом і умивальником.

.....  
 .....

ТАК

НІ

**6.2 Умивальники**

На різній висоті.  
 Проміжок між кранами умивальників – 0,6 м.

.....  
 .....

ТАК

НІ

Наявність окремого санітарно-гігієнічного  
 приміщення для маломобільних груп  
 населення повинна мати розміри в плані не  
 менше, м: **ширина – 1,65, глибина – 1,8.**  
 У kabіні поруч з унітазом слід передбачати  
 простір для розміщення крісла колісного.

.....  
 .....

ТАК

НІ



## ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ

Двері ширина мін 90 см.

.....  
.....

ТАК

НІ

Висота порогу макс. 2,5 см.

.....  
.....

ТАК

НІ

Дверні ручки Г-подібні.

.....  
.....

ТАК

НІ

Горизонтальна ручка на внутрішній стороні  
дверного полотна на висоті 80-90 см.  
(для зручності зачиняти в кріслі колісному).....  
.....  
.....

ТАК

НІ

Достатньо площі для маневрування  
кріслом колісним (з розрахунком площі  
для маневрування діаметр 1,5 м)......  
.....  
.....

ТАК

НІ

Простір під столами/ партами тощо.  
Біля столів, настінних приладів, апаратів  
і пристроїв слід передбачати вільний простір  
розмірами в плані не менше 0,9 м x1,5 м......  
.....  
.....

ТАК

НІ

**НОРМАТИВНІ ВИМОГИ****ПРИМІТКИ / КОМЕНТАРИ****НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ВИТРИМАНО?**

Чи є меблі з можливістю регулювання по висоті:  
Крісла-трансформери  
Столи/парти трансформер

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ТАК  НІ

Наявність Ресурсної кімнати (кімнати відпочинку/розвантаження) площею не менше 16 м<sup>2</sup>, з виходом в загальний коридор, двері шириною не менше 90 см.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ТАК  НІ



# АНКЕТА

## АУДИТУ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ

